



Контрольная панель Raptor AIO 4G WIFI Паспорт

1. Общие сведения об изделии

Raptor AIO 4G предназначена для мониторинга помещений малых и средних объектов недвижимости. Контроль осуществляется путем оценивания состояния проводных и/или беспроводных охранных извещателей. Входит в состав аппаратно-программного комплекса Raptor PCN.

Модуль связи с пультом централизованного наблюдения (далее ПЦН) поддерживает **Wi-Fi, GPRS (две SIM-карты) и SMS**. Переключение между каналами происходит автоматически:

Wi-Fi – основной канал (при наличии интернета через роутер клиента), выполняется **4 попытки** соединения с сервером.

Если **Wi-Fi** недоступен, переключение на **GPRS через SIM2**.

При наличии **важного события** и свободного лимита (до **30 SMS/в сутки**) отправляется **SMS**, затем повторные **4 попытки** соединения на **SIM2 по GPRS**.

Если соединение через **SIM2** не удалось, переход на **GPRS через SIM1**.

При наличии важного события и свободного лимита отправляется **SMS**, затем **4 попытки** соединения на **SIM1 по GPRS**.

При исчерпании лимита **SMS отключаются** до сброса таймера.

Если GPRS не установлено, снова проверяется **Wi-Fi** (4 попытки).

При отсутствии связи, цикл повторяется.

Контрольная панель обеспечивает оптико-электронный контроль отрыва от стены или любой другой поверхности, с помощью оптического датчика саботажа.

Интерфейс пользователя выполнен встроенной клавиатурой. Постановка/снятие выполняется: Клавиатурой, радио брелоком или мобильным приложением (**IOS, Android**).

Raptor AIO 4G - это многофункциональный прибор, приёмно-контрольный охранной и охранно-пожарной сигнализации. **ГОСТ Р 52436-2005**.

Соответствует требованиям «О безопасности низковольтного оборудования» (**ТР ТС 004/2011**) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (**ТР ТС 020/2011**).

Уровень промышленных радиопомех, создаваемый Raptor AIO, не превышает норм, установленных **ГОСТ Р 53325-2012** для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях или подключаемых к электросетям жилых зданий.

2. Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Количество беспроводных зон	63
Количество беспроводных устройств	63
Количество проводных зон	2
Количество пользователей	32
Встроенная сирена	Да
Тревожная кнопка	Да
Подключение внешней проводной сирены	Да
Подключение беспроводных сирены, табло «ВЫХОД».	до 8
Подключение ретрансляторов	до 2
Напряжение питания	5В
Аккумулятор	2000 мАч
Потребляемый ток	500 мА

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP40
Габаритные размеры	160x125x30 мм
Масса, не более	390 грамм
Средний срок службы	5 лет
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	-30 +50°C

3. Комплектность

Наименование	Кол.
Контрольная панель Raptor AIO 4G	1
Блок питания 5В, 3А	1
Антенна 433МГц	1
Аккумулятор литиевый (установлен)	1
Резисторы 1 кОм и 2.2 кОм.	По 1

4. Подключение к Raptor AIO:

- Адаптер питания (колодка «GND, +5»);
- Проводные зоны (колодка «Z1, GND»);
- Выход 12 вольт, максимальная нагрузка не больше 100 мА (колодка +AUX-);
- Проводная сирена (колодка +SN-);
- Два sim-холдера для установки sim-карт;

5. Режимы индикации

На контрольной панели есть две группы светодиодов (рис. №1) вертикальная (Таблица №1) и горизонтальная. Вертикальная статична, в горизонтальной есть два режима: дежурный и режим программирования (таблица №1 и Рис. №1). В дежурном режиме цифрами отображается состояние зон. Световой индикатор горит - зона нарушена, потушен - восстановлена.

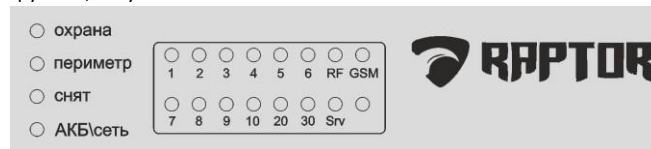


Рисунок №1

Состояние статичных светодиодных индикаторов		
«Охрана»	Горит красным	1 раздел на охране
	Не горит	1 раздел снят с охраны
«Периметр»	Горит красным	2 раздел на охране
	Не горит	2 раздел снят с охраны
«Снят»	Горит зеленым	Сняты с охраны все разделы
	Не горит	Нет привязанных зон к разделам
«АКБ\сеть»	Горит зелёным	Работает от сети
	Горит желтым	Работает от аккумулятора

Таблица №1

Горизонтальная группа светодиодных индикаторов		
Обознач	Режим программирования	Режим пользователя
1	Уровень сигнала "плохо"	Первая зона "нарушение"

2	Уровень сигнала "удовлетворительно"	Вторая зона "нарушение"
3	Уровень сигнала "хорошо"	Третья зона "нарушение"
4	Уровень сигнала "отлично"	Четвертая зона "нарушение"
5	Состояние sim-карты 1	Пятая зона "нарушение"
6	Состояние sim-карты 2	Шестая зона "нарушение"
RF	Работа радиоканала (частота 1Гц)	
GSM	Работа модема (частота 1Гц)	
7	Запрос GPRS	Седьмая зона "нарушение"
8	Не используется	Восьмая зона "нарушение"
9	Не используется	Девятая зона "нарушение"
10	Когда горят все, это индицируют отсутствие ошибок GPRS модема.	Десятая зона "нарушение"
20		Двадцатая зона "нарушение"
30		Тридцатая зона "нарушение"
	LTE (если GSM) или Wi-Fi	
SRV	Индицирует обмен данными модуля с ПЦН	

Таблица №2

Индикация на тыльной стороне панели	
Светодиод «connect» горит	Панель подключена к сети Wi-Fi.
Светодиод «connect» моргает	Панель в режиме точки доступа.
Светодиод «connect» моргает, а светодиод «Error» горит	Ошибка подключения к сети Wi-Fi (сеть недоступна, неверный пароль)

Таблица №3

6. Обозначение и функции клавиш

В Raptor AIO реализован интерфейс пользователя клавиатурой. Цифры от 1 до 0, предназначены для ввода пароля пользователей и ведения команд для программирования панели (Таблица №3).

Клавиши	Выполнение функций в КП
	Передаёт тревогу. (Должна быть включена на ПЦН).
	Постановка на охрану первого раздела.
	Постановка на охрану второго раздела
	Снятие с охраны первого раздела
	Снятие с охраны второго раздела
OK	Первая клавиша для входа в режим программирования
ENTER	Подтверждение действий
ABC	Выбор десятков, для зон в дежурном режиме, для добавления или удаления ОУ в КП
EXIT	Выход, сброс набранных команд.
*	Сброс беспроводных пожарных датчиков после тревоги.

Таблица №3

7. Режим работы

7.1. Дежурный режим

В этом режиме контрольная панель принимает по радиоканалу информацию о состоянии подключенных к нему оконечных устройств(извещателей) далее ОУ, приём и передачу данных на ПЦН по GSM каналу, передаёт управляющие команды по радиоканалу на исполнительные ОУ и принимает через клавиатуру команды постановки/снятия, и вход в конфигурирование КП.

7.2. Режим программирования

Режим предназначен для добавления или удаления зон и назначения их к разделам, настройка параметров радиоприёмника, привязка беспроводных ОУ, добавление пользователей.

Вход в режим программирования осуществляются с помощью команды: «OK» ⇒ 3211 ⇒ «ENTER». После входа загорятся клавиши «OK» и «ENTER». При верном введении правильных команд, в данном режиме, будет воспроизведена троекратная звуковая сигнализация. Если введено не верно, будет один длинный сигнал.

Пароль 3211 можно изменить (см. пункт 8.8), это пароль первого пользователя.

Команды программирования:	Подробно
100 - Добавить пользователя	8.8
101 - Удаление пользователя	8.9
120 - Добавление радио-канальных датчиков	8.5
121 - Дублирование беспроводных зон	8.4
130 - Перезапуск радиоканала (БРШС)	8.14
131 - Очистка радиоканала (БРШС)	8.15
132 - Настройка радиоканала (БРШС)	8.1
133 - Добавление ретранслятора	8.11
135 - Добавление sireны / табло	8.12
136 - Перевод датчиков в режим «мониторинг»	8.7
138 - Открытие зон и привязка их к разделам	8.2
139 - Настройка иммунитета на животных для 4RC	8.13
140 - Сброс к заводским настройкам	8.16
141 - Сброс по питанию	8.17
142 - Калибровка оптического датчика саботажа	8.18
143 - Добавление радио-канальных датчиков (авторежим)	8.20
144 - Параметры табло «ВЫХОД»	8.21
145 - Настройка Wi-Fi	8.23
146 - Настройка режима работы модема 2g/3g/4g	8.22

8 Порядок ввода в эксплуатацию.

8.1 Активация и настройка параметров радиоприёмника.

Контрольная панель поддерживает два протокола «AXSEM» и «MRF». **Внимание!** В новой КП стоит по умолчанию протокол «AXSEM». Для выбора настроек необходимо войти в режим программирования. Набрать команду «132», выбрать протокол 0 или 1 где: 0 - «MRF», 1 - «AXSEM». Далее определить частотную литеру. Использование литер позволяет разнести по частоте работу разных систем, чтобы они не создавали взаимных помех.

- для «AXSEM» от 1 до 8
- для «MRF» от 1 до 4

После установить допустимое количество пропущенных сеансов связи от 01 до 15. Далее устанавливается индекс периода связи: где 1 это (10 секунд), 2 (15 секунд), 3 (30 секунд), 4 (1 минута), 5 (5 минут), 6 (10 минут), 7 (2 минуты). Необходимо помнить, чем меньше период связи, тем меньше срок службы батарей питания в беспроводных устройствах.

Рекомендуемые параметры:

«AXSEM» 132 ⇒ 1 ⇒ 8 ⇒ 15 ⇒ 4 ⇒ ENTER

«MRF» 132 ⇒ 0 ⇒ 4 ⇒ 15 ⇒ 4 ⇒ ENTER

ВНИМАНИЕ! После изменения частотной литеры, необходимо произвести повторное связывание всех ранее настроенных ОУ.

8.2 Открытие зон – разделов и настройка их параметров.

Командой «138» мы активируем добавление зон к разделам. Зоны бывают переменные и круглосуточные.

Переменные – контрольная панель передаёт тревоги, после постановки на охрану пользователем. Если панель снята тревоги на пульт не передаются.

Круглосуточные – передают тревоги не зависимо снята с охраны контрольная панель или на охране. Применяется для тревожных кнопок и/или пожарных датчиков.

Команда «138» ⇒ Выбор зоны от 01 до 64 ⇒ Выбор раздела: 1 и/или 2 ⇒ ENTER ⇒ Клавиша мигает, означает что зона будет переменная. Нажатие клавиши 1 изменит состояние. Горит ровным светом, означает что зона будет круглосуточная ENTER ⇒ Назначение задержки на вход от 1 до 9 (выбранная цифра x 10 сек.) ENTER ⇒ Назначение задержки на выход от 1 до 9 (выбранная цифра x 10 сек.) ENTER. (Если, зоне не требуется задержка на вход/выход, 0 по умолчанию.) ⇒ EXIT завершение процесса.

Пример открытия переменной зоны № 1, в разделе № 1, с задержками: вход 40сек. выход 50сек.:

138 ⇒ 01 ⇒ 1 ENTER ⇒ (мигает клавиша 1) ENTER ⇒ 4 ENTER ⇒ 5 ⇒ ENTER

Пример открытия круглосуточной зоны № 3, в разделе № 2, без задержек:

138 ⇒ 03 ⇒ 2 ⇒ ENTER ⇒ (для изменения состояния нажать на мигающую клавишу 1) ENTER ⇒ (горит 0) ENTER ⇒ (горит 0) ENTER

8.3 Закрытие зоны.

Команда «138» ⇒ Выбор зоны от 01 до 64 ⇒ Выключить раздел 1 и/или 2 ENTER.

Пример закрытия зоны № 1, в разделе № 1:

138 ⇒ 01 ⇒ 1 ⇒ ENTER

8.4 Дублирование беспроводных зон.

Дублирование одной беспроводной зоны в другую осуществляется командой «121» ⇒ Далее вводится номер копируемой зоны (от 01 – до 63) Если в зоне нет прописанного беспроводного ОУ или зона является проводной то произойдет ошибка. Длинный звуковой сигнал, ⇒ после вводим номер открытой беспроводной зоны (от 01 – до 63). При верном выполнении прозвучит три коротких звука.

Пример дублирования переменной зоны №1 в первом разделе. В круглосуточную зону № 2 во втором разделе.

121 ⇒ 01 ⇒ 02 ⇒ ENTER

8.5 Связывание ОУ с контрольной панелью.

Процедура выполняется командой «120». В процессе связывания радио часть передаёт ОУ номер сети, рабочую частотную литерату, период связи и сетевой адрес. В свою очередь ОУ сообщает радиоканалу свой тип и серийный номер. Информация о подключённом ОУ сохранится в энергонезависимой памяти радиоканала.

ВНИМАНИЕ! Перед привязкой ОУ должен находиться в режиме «Связывание» смотрите пункт 10.2 В режиме связывания должно находится не более одного ОУ.

Команда «120» ⇒ Открытые зоны (клавиши горят ровным светом) ⇒ нажатием на соответствующую клавишу выбрать зону ⇒ далее необходимо вставить в датчик батарею или произвести сброс. Обучение датчика подтвердится тремя короткими звуковыми сигналами. ⇒ ENTER (нажатие ENTER сохранит датчик в зоне) Если к панели привязывается более 10-ти датчиков, переключение на следующий десяток цифрового значения производится нажатием клавишей «ABC».

Пример привязки датчика в зону № 15

120 ⇒ ABC ⇒ 5 ⇒ вставить батарею в датчик ⇒ услышать три коротких сигнала ⇒ ENTER

ВНИМАНИЕ! После привязки ОУ переведите его в режим мониторинга см. (8.7 Ввод беспроводных датчиков в режим мониторинга)

8.6 Удаление ОУ из КП.

Команда «120» ⇒ Зона (клавиша) с беспроводным датчиком мигает. Для удаления нажать на соответствующую клавишу. Удаление датчика подтвердится тремя короткими звуковыми сигналами. ENTER ⇒ запись данных. Если к панели привязано более 10-ти датчиков,

переключение на следующий десяток цифрового значения производится нажатием клавиши «ABC».

Пример удаления датчика в зоне № 1

120 ⇒ нажать мигающую клавишу 1 ⇒ услышать три коротких сигнала ⇒ ENTER

Пример удаления датчика в зоне № 15

120 ⇒ ABC ⇒ нажать мигающую клавишу 5 ⇒ услышать три коротких сигнала ⇒ ENTER

8.7 Ввод беспроводных датчиков в режим мониторинга.

Команда «136» ⇒ Зона (клавиша) с имеющимся беспроводным датчиком горит ровным светом. Для ввода датчика в режим мониторинга нажать на соответствующую клавишу и ожидать три коротких звуковых сигнала. Далее повторить процесс с остальными датчиками (если имеются) в том же порядке. Датчики в режиме мониторинга индицируются соответствующей мигающей клавишей. ⇒ ENTER запись данных. Если к панели привязано более 10-ти датчиков, переключение на следующий десяток цифрового значения производится нажатием клавиши «ABC».

Пример ввода датчика в режим мониторинга в зоне № 1

136 ⇒ 1 (три коротких звуковых сигнала) ⇒ ENTER

8.8 Добавление пользователя.

Команда «100» ⇒ Выбор номера пользователя от 002 до 032 ⇒ Ввод пароля пользователя (четыре цифры) ⇒ Подтвердить пароль пользователя (ввести пароль повторно) ⇒ Выбор раздела 1 и/или 2 ENTER ⇒ Выбор опций (1 код принуждения, 2 разрешение на постановку с нарушенными зонами) ENTER.

Пример добавления пользователя № 2 к разделу № 1 с паролем 2222, без опций.

100 ⇒ 002 ⇒ 2222 ⇒ 2222 ⇒ 1 ⇒ ENTER ⇒ ENTER

Пример добавления пользователя с кодом принуждения 0000.

100 ⇒ 032 ⇒ 0000 ⇒ 0000 ⇒ 1,2 ⇒ ENTER ⇒ 1 ⇒ ENTER

8.9 Удаление пользователя.

Команда «101» ⇒ Выбор номера пользователя от 002 до 032. Удаление пользователя подтвердится тремя короткими звуковыми сигналами.

Пример удаления пользователя № 2

101 ⇒ 002 (три коротких звуковых сигнала).

8.10 Привязка беспроводного брелока.

Брелок Raptor REM RC привязывается к пользователю и управляет только одним разделом.

Команда «100» ⇒ Выбор номера пользователя от 002 до 032 ⇒ Ввод пароля пользователя (четыре цифры) ⇒ Подтвердить пароль пользователя (ввести пароль повторно) ⇒ Выбор раздела 1 или 2 ENTER ⇒ Выбор требуемой опции – (3 постановка и снятие объекта с охраны - 4 тревожная кнопка на ПДУ) ⇒ нажать любую кнопку на ПДУ. Привязка подтвердится тремя короткими звуковыми сигналами ⇒ ENTER. Нажатие ENTER сохранит ПДУ в устройстве ⇒ завершения процесса EXIT. Для удаления ПДУ из устройства требуется произвести удаление пользователя с привязанным ПДУ.

ВНИМАНИЕ! Перед привязкой брелок должен находиться в режиме «Связывание» смотрите пункт 10.1

Пример привязки ПДУ к пользователю № 2, в раздел № 1. С паролем 2222 и опциями: постановка/снятие и тревожная кнопка.

100 ⇒ 002 ⇒ 2222 ⇒ 2222 ⇒ 1 ENTER ⇒ 3 4 ⇒ ENTER ⇒ Нажать любую кнопку на ПДУ ⇒ ENTER.

8.11 Добавление ретранслятора.

Команда «133» ⇒ нажать клавишу 1 для первого ретранслятора или 2 для второго (клавиша начнет мигать) ⇒ включить ретранслятор или произвести сброс. Привязка подтвердится тремя короткими звуковыми сигналами ⇒ Нажать два раза клавишу ENTER ⇒ EXIT завершение процесса. Удаление ретранслятора производится в том же порядке. После ввода команды «133» нажать мигающую клавишу 1 для

первого ретранслятора или 2 для второго. Удаление ретранслятора подтвердится тремя короткими звуковыми сигналами.

Внимание! Добавление датчиков в ретранслятор выполняется автоматически после выхода из режима программирования в течении 1 минуты.

Пример привязки первого ретранслятора

133 ⇒ 1 ⇒ (включить ретранслятор, услышать три коротких сигнала) ⇒ ENTER ⇒ EXIT.

8.12 Добавление оповещателей (сирена, табло «выход»).

Команда «135» ⇒ Нажать клавишу 1 (клавиша начнет мигать) ⇒ Вставить сначала резервную батарею, потом основную в сирену или произвести сброс. Привязка сирены подтвердится тремя короткими звуковыми сигналами. ⇒ ENTER ⇒ EXIT завершение процесса.

Удаление беспроводной сирены производится в том же порядке. После ввода команды «135» нажать мигающую клавишу 1. Удаление сирены подтвердится тремя короткими звуковыми сигналами.

Пример привязки беспроводной сирены и/или табло

135 ⇒ 1 ⇒ вставить батарею в беспроводную сирену, после трех коротких звуковых сигналов нажать ⇒ ENTER ⇒ EXIT

8.13 Настройка устойчивости к животным, для RAPTOR 4RC.

Команда «139» ⇒ отобразятся зоны с датчиками Raptor 4RC ⇒ выбираем необходимый ⇒ и задаем необходимую чувствительность, где: 1 - без иммунитета, 2 - до 10 кг, 3 - до 20 кг, 4 - до 40 кг.

Пример: В первой зоне установлен Raptor 4 RC с настройкой чувствительности до 20 килограмм.

139 ⇒ 1 ⇒ 3 (три коротких звуковых сигнала) ⇒ ENTER.

8.14 Перезапуск работы БРШС.

Перезапуск работы БРШС осуществляется при выходе из режима программирования или следующей командой: **130**

8.15 Очистка памяти БРШС.

Очистка памяти БРШС осуществляется набором на клавиатуре следующей команды: **131**

8.16 Сброс к заводским настройкам.

140 Панель поморгает цифрой 1, издаст три коротких звука и перезапустится.

8.17 Перезапуск по питанию.

141 Панель сама перезапустится.

8.18 Калибровка оптического датчика саботажа

Оптический элемент контроля отрыва от стены, имеет возможность настроить точное срабатывание. Для этого необходимо набрать команду 142: прислонить к поверхности и нажать 1, тремя короткими звуковыми сигналами подтверждается успешное запоминание состояние “закрыто”, длинный говорит о не верных данных. После калибровки состояния закрыто, устанавливаем значение открыто. Убираем прибор от поверхности нажимаем 2: тремя короткими звуковыми сигналами подтверждается успешные новые данные, длинный говорит о не верных значениях.

Для того чтобы вернуть таппер к заводским установкам нажимаем 3 далее следуют три коротких звуковых сигнала. Нажимаем ENTER для сохранения наших новых данных.

142 ⇒ Прислонить к поверхности ⇒ 1 ⇒ Убрать от поверхности ⇒ 2 ⇒ ENTER

Настройки таппера по умолчанию:

142 ⇒ 3 ⇒ ENTER

8.19 Проверка оптического таппера

Индикация состояния открыт/закрыт сигнализируется красным светодиодом на окне индикации SOS. Только в режиме программирования. Панель оторвана или не на достаточном расстоянии от поверхности «SOS» - горит (состояние: нарушен). Панель плотно установлена к поверхности «SOS» - потушен (состояние: восстановлен).

8.20 143 – добавление радиоканальных датчиков (авто режим)

Команда «143» ⇒ Прописывает датчик в закрытые зоны и в открытые(свободные) беспроводные.

Зона открывается автоматически как переменная, без задержки в режиме «мониторинга» в первом разделе.

8.21 144 – Параметры табло «выход»

Команда «144» ⇒ Клавиши 1, 2, 3.

Можно выбрать один из трех режимов

1. Табло всегда не горит, при тревоге моргает,
2. Табло всегда горит, при тревоге моргает
3. Табло всегда не горит, при тревоге горит

Внимание! Табло «Выход» срабатывает только на пожарные извещатели.

8.22 146 – настройка частот GSM модема

В приборе реализована возможность переключения GSM диапазонов для каждой сим карты. Авто, 2G, 3G, 4G. По умолчанию стоит Авто. Для переключения выполняем команду 146, выбираем 1 или 2 сим карту. И назначаем в каком диапазоне будет работать выбранная сим карта:

1. Авто
2. 2G
3. 3G
4. 4G

Пример перевода первой сим карты в режим работы только 4G

146 ⇒ 1 ⇒ 4 ⇒ ENTER

8.23 145 – Настройка Wi-Fi

Команда «145» ⇒ Клавиша 1 разрешает/запрещает использовать Wi-Fi (если Клавиша 1 горит, Wi-Fi включен). Клавиша 2 переводит Wi-Fi в режим точки доступа для подключения к Wi-Fi сети:

- Если клавиша 2 горит, панель в режиме точки доступа.
- Если клавиша 2 моргает, панель пытается установить соединение с сетью Wi-Fi.
- Если клавиша 2 не горит, панель подключена к сети Wi-Fi.

Для подключения к Wi-Fi, читайте пункт 11 «Процедура подключения к Wi-Fi»

9. Подключение проводных зон.

9.1 Общие сведения проводных зон.

К модулю Raptor MINI 4G подключаются две проводные зоны. При выключении ATZ доступна будет только 1 проводная зона. В панели по умолчанию им назначаются первая и вторая зона. Есть два типа подключения: последовательное и параллельное. Для изменения данных параметров не обходимо в ПО Конфигуратор настроить параметры путем установки галочек.

Web конфигуратор

☒ ATZ	☐ Задержка в приборе	☐ Параллельное включение датчиков
---	---	--

Конфигуратор

☒ Включить технологию "ATZ"	☒ Параллельное вкл. датчиков	☐ Задержка в приборе
---	--	---

9.2 Настройка характеристик проводных зон в ПЦН.

По умолчанию включена технология ATZ и установлено параллельное соединение. Для того чтоб выключить ATZ необходимо убрать галочку, в ПЦН, в конфигурации панели. А чтобы использовать последовательное соединение нужно снять галочку щелкнув на пиктограмму с именем «Параллельное включение датчиков» и сохранить настройки.


9.3 Схема включения проводных датчиков по умолчанию.



9.4 Схема включения параллельного соединения. (Требуются настройки панели с ПЦН, смотреть рисунок №2.)



9.5 Схема включения проводных датчиков с выключенной технологией ATZ.



10 Ввод в эксплуатацию.

10.1 Брелок RAPTOR REM

Нажмите и отпустите любую кнопку. Извещатель будет периодически включать индикатор зеленым цветом, что свидетельствует о его нахождении в режиме «связывание».

При отсутствии указанной индикации. Нажмите одновременно все три кнопки на 2 с и более, при этом индикатор должен включиться зеленым цветом. Удерживайте кнопки до включения индикатора красным цветом.


10.2 Извещатели RAPTOR (4RC, 19RCL, MC-RCL, MC-RCM)

Установите батарею или извлеките изолятор. - Наличие прерывистого включения индикатора зеленым цветом свидетельствует о готовности извещателя к процедуре «связывания». При отсутствии указанной индикации замкните контакты «RESET» до момента пока не загорится зеленый световой индикатор.


11 Процедура подключения к Wi-Fi.

11.1 Отключите мобильный Интернет на телефоне.


11.2 Включите Wi-Fi, в списке доступных Wi-Fi сетей найдите сеть с названием RaptorAP(серийный номер).

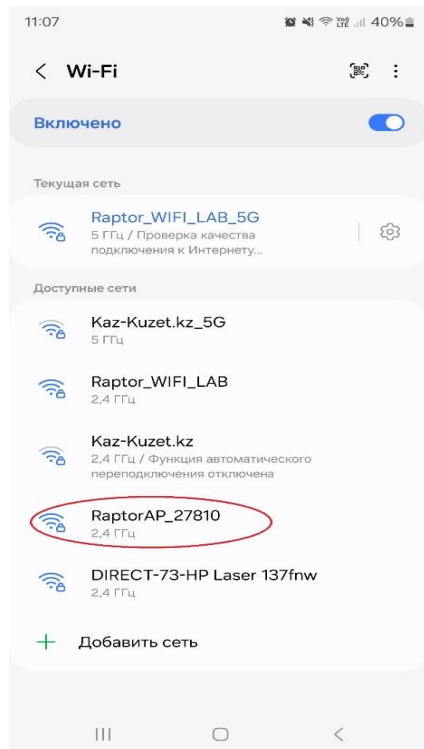


11.2 Подключитесь к этой сети, пароль: 123456789

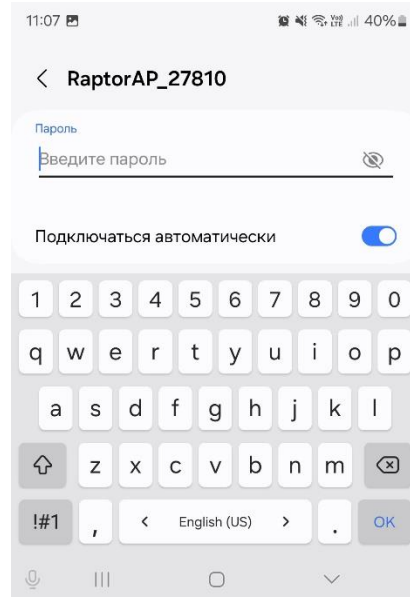



11.3 Интернет будет недоступен, поэтому нужно выбрать пункт меню «Всегда подключаться»

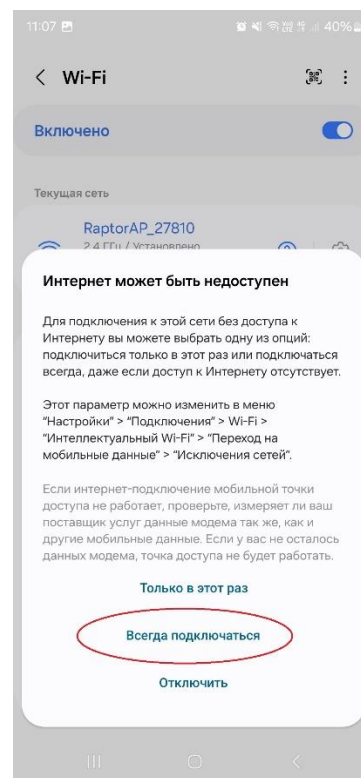

11.4 После открыть браузер и в строке адреса ввести <http://192.168.1.1>

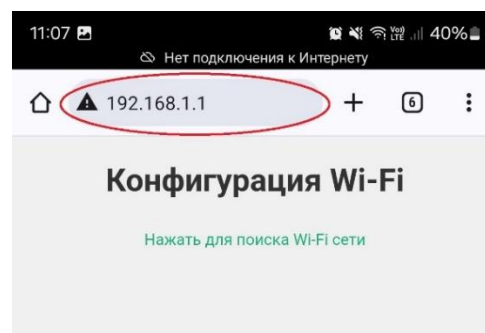

11.5 В окне браузера на странице «**Конфигурация Wi-Fi**» нажмите на «**Нажать для поиска Wi-Fi сети**»

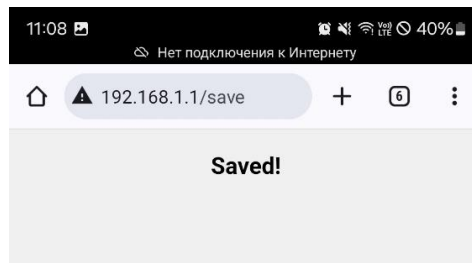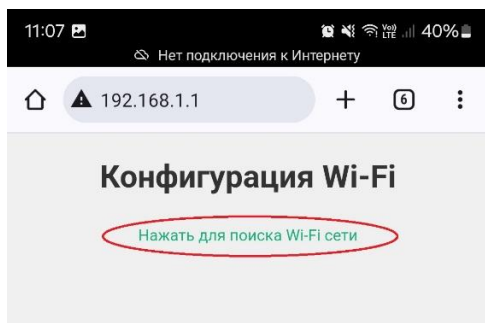


Контрольная панель Raptor перейдет в режим клиента Wi-Fi, если введенный пароль правильный. В этом режиме она будет продолжать работать как клиент. Если же пароль неправильный, она вернется в режим точки доступа.

12. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок со дня продажи 12 месяцев.

Примечание - Гарантийные обязательства не распространяются на батареи питания.

11.6 Из списка найденных сетей выберите сеть, к которой хотите подключить контрольную панель Raptor.

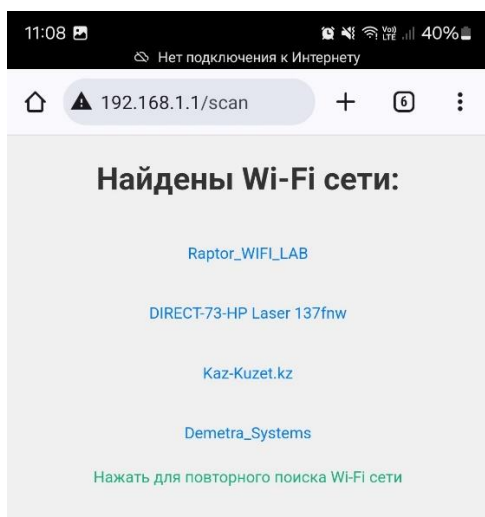

11.7 Введите пароль и нажмите кнопку сохранить «Save»

